


KARTA PROCESU		
FAZA:	PROCES ADMINISTRACYJNY	
NAZWA PROCESU GŁÓWNEGO:	PRZEGLĄDY OKRESOWE	PA/PO/ZPP/2511/16
NAZWA PROCESU PODRZĘDNEGO:	ZABEZPIECZENIA PRZECIW POŻAROWE	
PODSTAWA: OBSUGA ADMINISTRACYJNA	FINANSOWANIE:	
DATA: 15 listopad 2016 r.	DATA AKTUALIZACJI: 5 styczeń 2017 r. 15 luty 2017 r.	IŁOŚĆ STRON 10
DATA WZORU KARTY ISO: 6 maja 2016 r.	OPRACOWAŁ: ROBERT ZIMNICKI ARKADIUSZ WILK mgr inż. Ochrony pożarowej, Nr uprawnień SIOP-e/53/2015/5/46	




PROCEDURA ADMINISTRATORA URZĄDZENIA I ZABEZPIECZENIA OCHRONY POŻAROWEJ

1. Sprawdzenie oznakowania przy podręcznym sprzęcie gaśniczym.

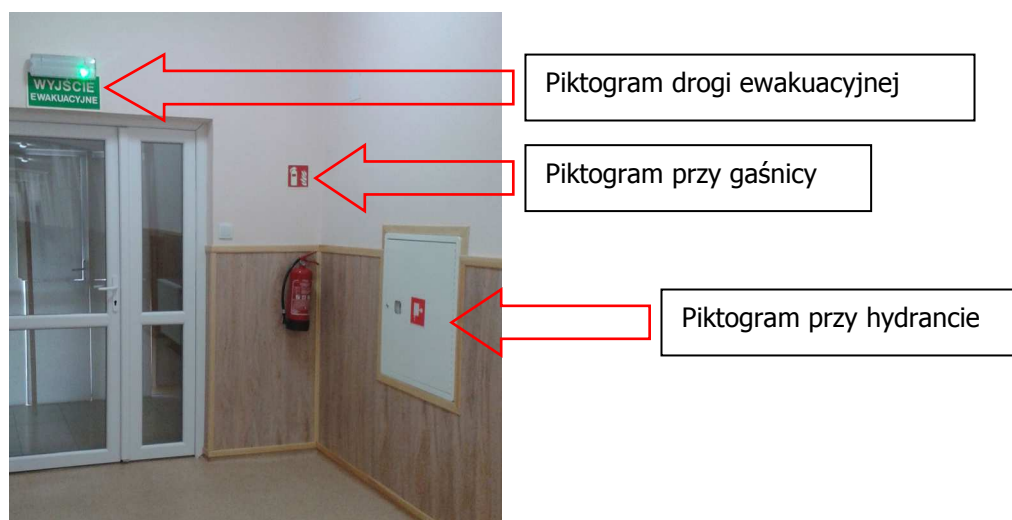


2. Sprawdzenie gaśnic.

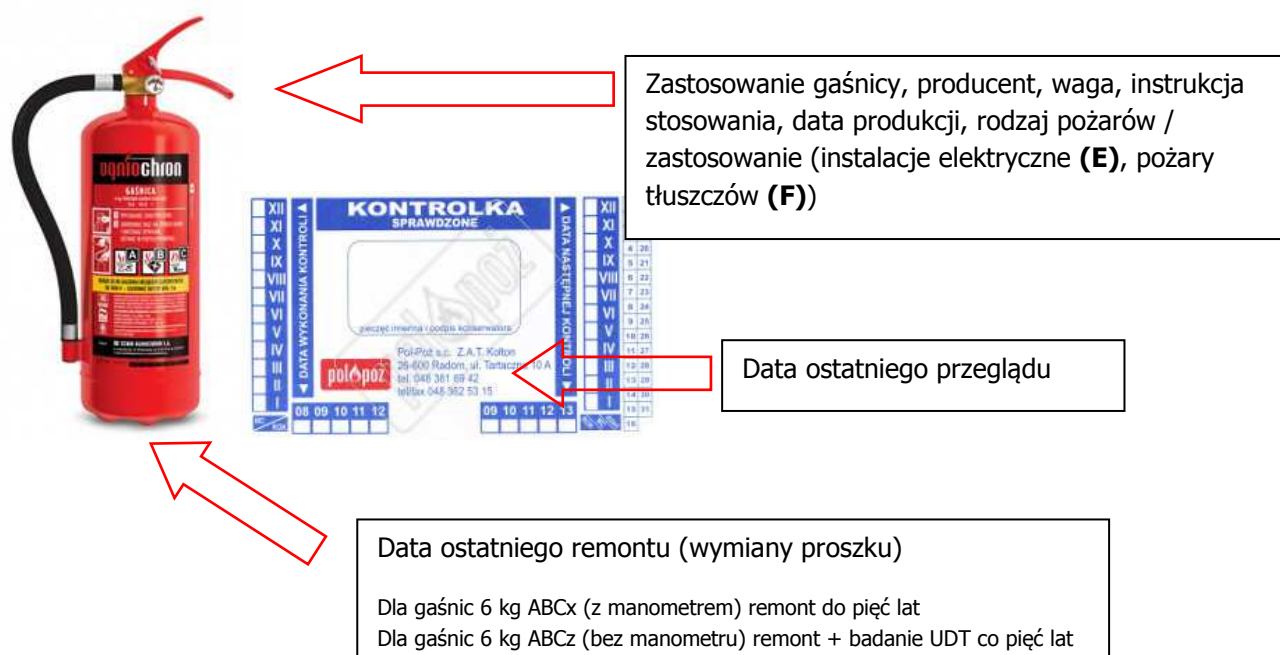


3. Sprawdzenie instrukcji postępowania na wypadek pożaru / instrukcji użytkowania podręcznego sprzętu gaśniczego.




4. Sprawdzenie oznakowania dróg ewakuacji.

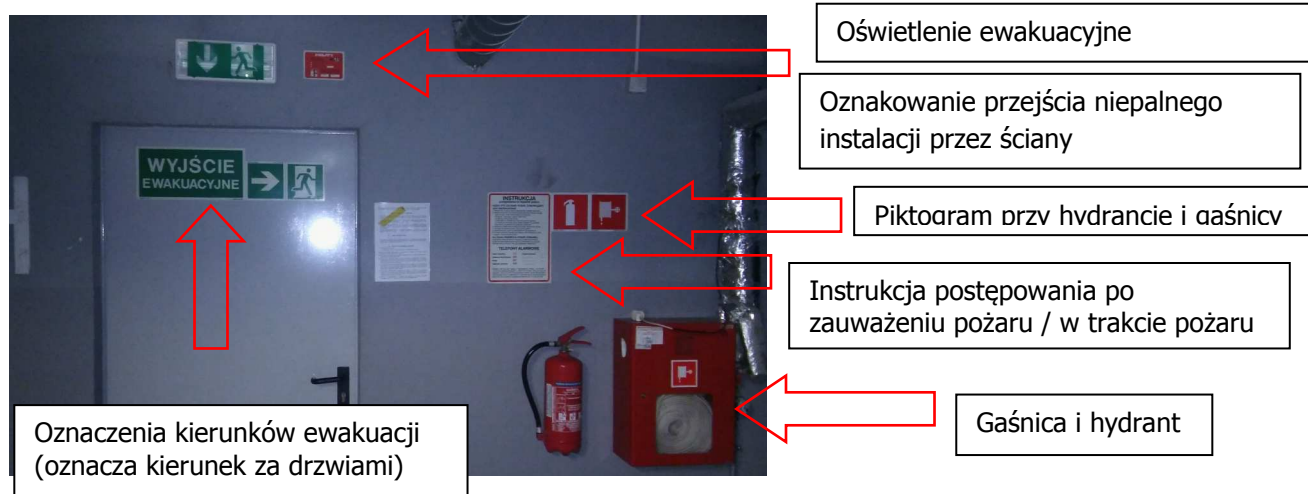


5. Sprawdzenie klap oddymiających klatki schodowe.

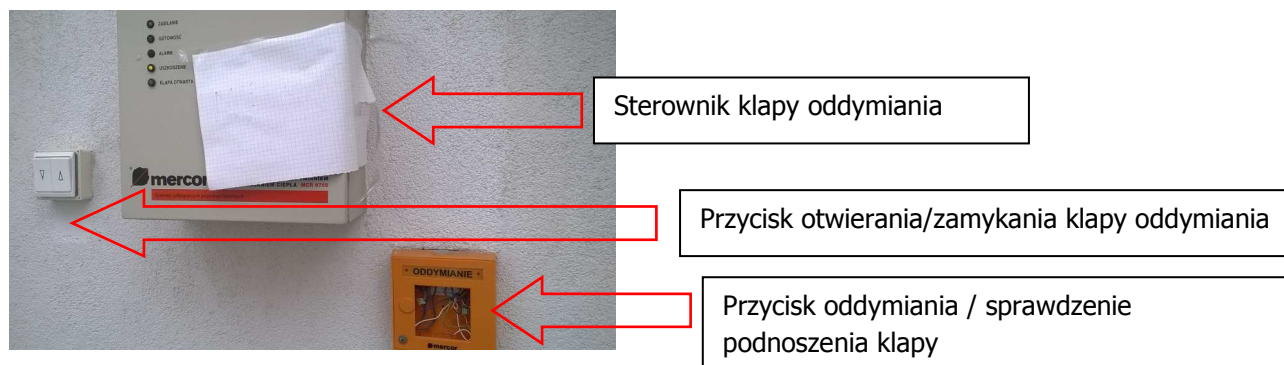

6. Sprawdzenie oznakowania ewakuacyjnego oświetlającego.

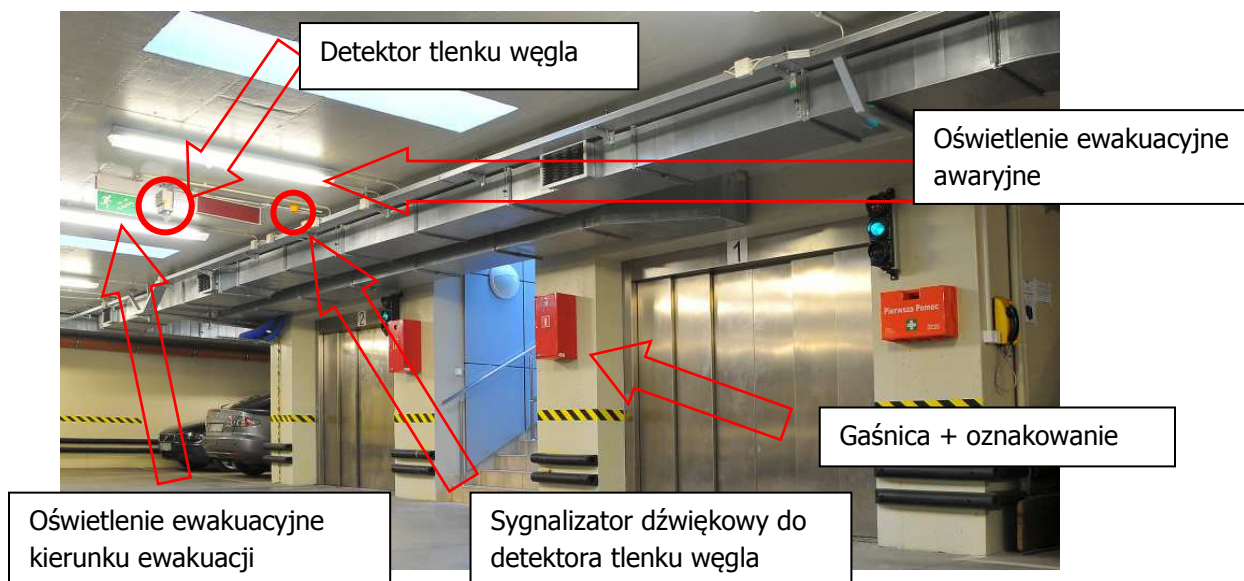

7. Sprawdzenie oddzieliń pożarowych.

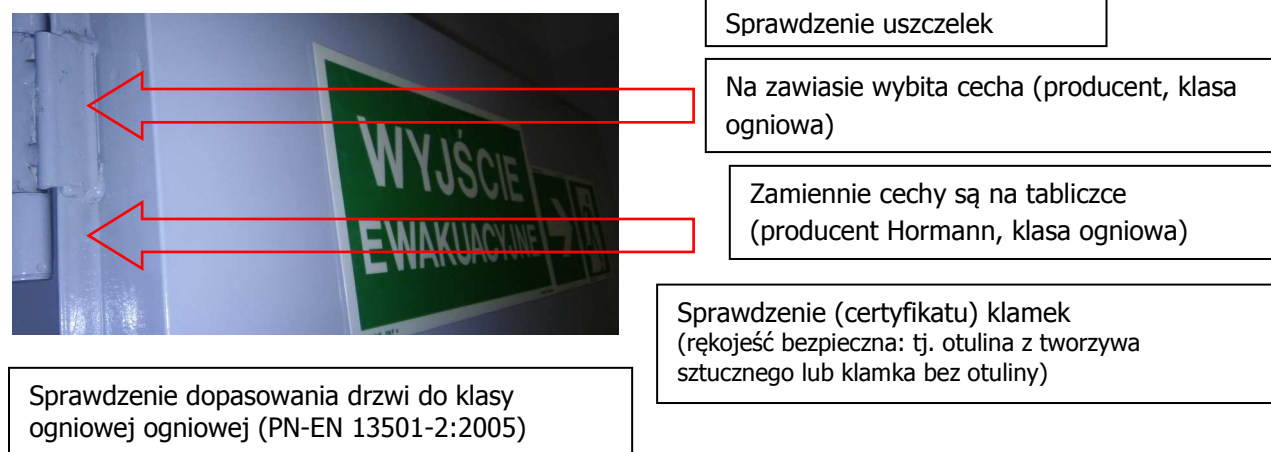

8. Sprawdzenie grodzi odcinających strefy pożarowe.



9. Sprawdzenie instalacji tryskaczowej.



Rozdzielacz

Kompresor powietrza (w systemie tryskaczy „suchy pion”)

Pompy



Tryskacz

Hydrant

Oddzielenie pożarowe

	Barwa topika	Temperatura startu
	Bez barwy	57°C - 77°C
	Biała	79°C - 107°C
	Niebieska	121°C - 149°C
	Czerwona	163°C - 191°C
	Zielona	204°C - 246°C
	Pomarańczowa	260°C - 302°C
	Czarna	343°C

	Barwa ampułki szklanej	Temperatura startu
	Pomarańczowa	57°C
	Czerwona	68°C
	Żółta	79°C
	Zielona	93°C - 100°C
	Niebieska	121°C - 141°C
	Fioletowa	163°C - 182°C
	Czarna	204°C - 260°C

10. Sprawdzenie instalacji zasilania hydrantów wodą.



Zbiornik (za ścianą) na ostatnim piętrze

Pompy zciągające wodę od pomp podnoszących w hydroforni



Pompy wody doprowadzanej z hydroforni do mieszkań

Pompy podnoszące wodę z hydroforni do pomp zciągających przy zbiorniku wody hydrantowej

11. Sprawdzenie oznakowania hydrantów wewnętrznych.



Czy są piktogramy (hydrant / wąż)

Czy jest kluczyk / sprawny zamek / szybka

Czy jest wąż i prądownica


Czy zamek jest sprawny

KONTROLKA BADANIA HYDRANTU / SPRAWDZONE											
WYKONAWCA: Oznaczenie hydrantu											
95-100 Zgierz, ul. Stefana 2											
NIP 7251011984 REGON 100124816											
512-146-097, 512-146-098											
Ciśnienie statyczne MPa/bar*											
Ciśnienie dynamiczne MPa/bar*											
Wydajność hydrantu w l/min											
SZCZEGÓLNE INFORMACJE ZAWIERA PROTOKÓŁ Z BADANIA HYDRANTU											
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16											

Czy jest kontrolka hydrantu

Raz na rok: pomiary ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych
Raz na 5 lat próba ciśnieniowa węży pożarniczych (opis na wężu)

12. Sprawdzenie oświetlenia ewakuacyjnego.

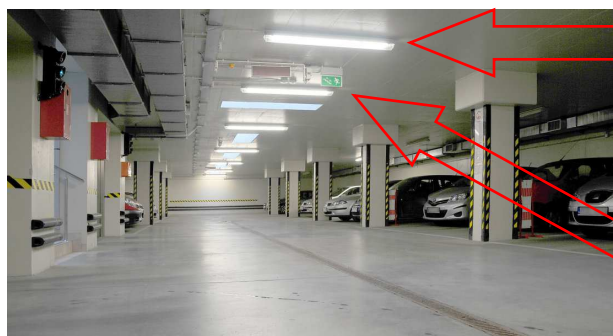

Lampy oświetlenia awaryjnego (zielona kontrolka, żółty pasek, część lamp posiada przycisk testowy)

Piktogramy ewakuacyjne (niektóre lampy posiadają przycisk testowy)

13. Sprawdzenie systemu powiadamiania do Straży Pożarnej (SSP / SAP; System Sygnalizacji Pożaru / System Alarmowania o Pożarze).



Sprawdzenie odczytów z wydruku z centrali

Sprawdzenie czy są minimum dwie linie do powiadamiania Straży Pożarnej

14. Sprawdzenie systemu detekcji gazu (kotłownia gazowa).



Sprawdzenie czy centralka nie sygnalizuje błędów

Sprawdzenie zasilania akumulatorów (+ daty produkcji)

Sprawdzenie (tylko uprawnienia D3) działania zaworu MAG

Test alarmu akustycznego i optycznego

15. Sprawdzenie ROP (Ręcznych Odłączników Prądu).



Sprawdzenie piktogramu, sprawdzenie szybkości, sprawdzenie czy jest młotek (w zależności od typu ROP), sprawdzenie protokołów z ostatnich testów (raz na rok)

Sprawdzenie piktogramu, sprawdzenie szybkości, sprawdzenie czy przycisk wzywa pożarowego jest podłączony do systemu SAP/SSP, sprawdzenie protokołów z ostatnich testów (raz na rok)

16. Przenośne stanowisko do kontroli węży (kontrola pięcioletnia) oraz do kontroli rocznej hydrantów (pomiarów wydajności).



Przebieg kontroli (rocznej) wydajności hydrantów

Raz na pięć lat mierzy się maksymalne robocze ciśnienie – czy węże pożarnicze nie są uszkodzone

17. Przenośne stanowisko do sprawdzania wydajności hydrantów zewnętrznych.



18. Normy do badania gaśnic.

- PN-EN 1968:2002 "Butle do gazów – Okresowa kontrola i badania stalowych butli do gazów bez szwu",
- PN-EN 1802:2002 "Butle do gazów – Okresowa kontrola i badania butli do gazów bez szwu ze stopu aluminium,
- PN-EN 1803:2002 "Butle do gazów – Okresowa kontrola i badania butli spawanych do gazów ze stali węglowej",
- PN-EN - ISO 11623:2002 "Butle do gazów – Okresowa kontrola i badania butli do gazów wykonanych z kompozytów".

LISTA KONTROLNA DO SPRAWDZENIA PODRĘCZNEGO SPRZĘTU GAŚNICZEGO

Warszawa, ul., data r.

		TAK	NIE
1.	Czy miejsca, w których umieszczono gaśnice są oznakowane		
2.	Czy na hydrantach wewnętrznych umieszczono znaczek „hydrant”		
3.	Czy na hydrantach zewnętrznych umieszczono znaczek „hydrant”		
4.	Czy główny wyłącznik prądu jest oznakowany		
5.	Czy droga pożarowa jest wyznaczona i oznakowana		
6.	Czy wyjścia ewakuacyjne są oznakowane		
7.	Czy wejście na dach, balkon etc. służące ewakuacji jest oznakowane		
8.	Czy korytarze, schody, drogi ewakuacyjne są oznakowane		
9.	Czy miejsce zbiórki ewakuacyjnej jest oznakowane		
10.	Czy miejsce występowania centrali ppoż. jest oznakowane		
11.	Czy włącznik/wyłącznik uruchamiania klap dymowych jest oznakowany		
12.	Czy ręczne ostrzegacze pożaru (ROP) są oznakowane		
13.	Czy przy dźwigach (windach) umieszczono informacje o zakazie korzystania z nich w razie pożaru		
14.	Czy kurki główne instalacji gazowej są oznakowane		
15.	Czy miejsca składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo są oznakowane		
16.	Czy w miejscach widocznych umieszczono ogólną instrukcję przeciwpożarową zawierającą wykaz telefonów alarmowych		
17.	Czy na każdej kondygnacji umieszczono plan (rzut piętra) z zaznaczeniem miejsca występowania gaśnic, hydrantów, kierunków ewakuacji itp.		
18.	Czy urządzenia tryskaczowe podlegają okresowym przeglądom (data ostatniego przeglądu; kto wykonał)		
19.	Czy dźwiękowy system ostrzegawczy podlega okresowym przeglądom (data ostatniego przeglądu; kto wykonał przegląd?)		
20.	Czy gaśnice podlegają okresowym przeglądom (data ostatniego przeglądu; kto wykonał)		
21.	Czy hydranty wewnętrzne podlegają okresowym przeglądom (data ostatniego przeglądu; kto wykonał)		
22.	Czy hydranty zewnętrzne podlegają okresowym przeglądom (data ostatniego przeglądu; kto wykonał)		
23.	Czy klapy dymowe podlegają okresowym przeglądom (data ostatniego przeglądu; kto)		
24.	Czy koce gaśnicze podlegają okresowym przeglądom (data ostatniego przeglądu; kto)		
25.	Czy system sygnalizacji pożaru podlega okresowym przeglądom (data ostatniego przeglądu; kto wykonał)		
26.	Czy główny wyłącznik prądu podlega okresowym przeglądom (data ostatniego przeglądu; kto wykonał)		
27.	Czy oświetlenie ewakuacyjne, awaryjne podlega okresowym przeglądom (data ostatniego przeglądu; kto wykonał przegląd)		

		TAK	NIE
28.	Czy drzwi ewakuacyjne uruchamiane automatycznie podlegają okresowym przeglądom (data ostatniego przeglądu; kto wykonał)		
29.	Czy instalacja elektryczna podlega okresowym przeglądom (data ostatniego przeglądu; kto wykonał)		
30.	Czy dźwigi (windy) podlegają okresowym przeglądom (data ostatniego przeglądu; kto wykonał)		
31.	Czy instalacja odgromowa podlega okresowym przeglądom (data ostatniego przeglądu; kto wykonał)		
32.	Czy instalacja gazowa podlega okresowym przeglądom (data ostatniego przeglądu; kto wykonał)		
33.	Czy instalacja wentylacyjna, kominowa podlega okresowym przeglądom (data ostatniego przeglądu; kto wykonał przegląd)		
34.	Czy węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych poddano próbie ciśnieniowej (data ostatniego przeglądu; kto wykonał przegląd)		
35.	Czy systematycznie dokonuje się wpisów do książki obiektu		
36.	Czy zachowano swobodny (1 m) dostęp do:		
	– drzwi ewakuacyjnych		
	– wyjść ewakuacyjnych		
	– gaśnic		
	– hydrantów		
37.	Czy na ciągach komunikacyjnych zachowano drożność:		
	– klatki schodowe		
	– korytarze		
38.	Jaki jest sposób informowania o ewakuacji w obiekcie:		
	– słowo (system powiadamiania głosowego)		
	– ręczna syrena alarmowa		
	– ręczny ostrzegacz pożaru (ROP – sygnalizacja akustyczna i świetlna)		
	– dźwiękowy system ostrzegawczy		
	– inny (jaki)		
39.	Czy w obiekcie przeprowadzono ćwiczenia ewakuacyjne		
40.	Data ostatnich ćwiczeń ewakuacyjnych		
41.	Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu i czy jest ona na bieżąco aktualizowana		
42.	Czy zapoznano pracowników z przepisami Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego		
43.	Czy pracownicy innych podmiotów przebywający w obiekcie (pracownicy ochrony, pracownicy firm sprzątających, pracownicy firm remontowych itp.) zapoznawani są z zapisami Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego i informowani o zagrożeniach występujących w obiekcie		
44.	Czy elektryczne urządzenia grzewcze są usytuowane na podłożu niepalnym		
45.	Czy na osłony punktów świetlnych zastosowano materiał niepalny		

		TAK	NIE
46.	Czy w przypadku zastosowania materiałów palnych na osłony punktów świetlnych zachowano wymaganą odległość między nimi		
47.	Czy liczba i typy gaśnic występujących w obiekcie są wystarczające		
48.	Czy miejsce usytuowania centralki ppoż. wyposażono w dokumentację umożliwiającą jej prawidłową obsługę		
49.	Czy materiały palne przechowywane są na nieużytkowych poddaszach i w piwnicy oraz w obrębie klatek schodowych i korytarzy (meble, kartony, deski itp.)		
50.	Czy jest znana (zapisana) ilość pracowników w dniu kontroli		

Warszawa, dnia 16 lutego 2017 roku.